



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD

2025 >>>

# 江苏晟润电气有限公司 宣传手册

SHENG RUN Electrical Co., Ltd .....



地址：常州市钟楼经济开发区松涛路 55 号

电话：0519-88815790

传真：0519-88804036

邮编：213018

E-mail: czcrdq@sina.com





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD

一、公司简介	01
二、高新技术证书	02
三、体系认证及各项资质证书	03
四、核心业务	04
五、近年项目成果展示	05
六、未来展望	06

# 目录

CONTENTS



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD

# PART 01



## 一、公司简介

SHENG RUN Electrical Co., Ltd .....





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



# 公司概况

## 行业地位

是国家电力部门定点的高、低压电器成套设备专业生产企业。

是国家电网公司颁发产品入网证的企业。

- 是常州供电部门认可生产高、低压开关设备的企业之一。



## 成立与发展

江苏晟润电气有限公司（原常州市晟润电器有限公司），始建于 2005 年。专注高、低压智能电气设备领域。



## 企业规模

工厂占地面积 10000 平方米，建筑面积 5000 平方米，现有职工 156 人，其中各类技术人员 36 人。主要加工设备完善并具备 20kv、10KV 的全套试验设备。产品均由江苏省机械厅、电力局联合鉴定





# 公司概况





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



## 核心业务

### 研发配电设备

自行研究开发的六氟化硫户外柱上自动配电装置 (LZW-10/400), 并荣获国家新产品奖; 目前又开发成 XGN15-12型单元六氟化硫环网柜



### 产学研合作

引进德国西门子技术开发生产的 20KV、10KV 中置式开关柜 (KYN18A-20、KYN18A-10); 引进 ABB 公司技术开发生产的 24KV、12KV 中置式开关柜 (KYN28-24、KYN28-12)

### 创新解决方案

与西班牙欧玛嘉宝公司合作生产的新一代组合型六氟化硫绝缘环网柜 (CGM-CGC); 引进技术开发KYN61-40.5/2500-31.5开关柜和户外开闭所环网柜XGW-12。



SIEMENS

ABB



ormazabal  
velatia



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



## 优势亮点

### 客户优质维护

客户遍布江苏，浙江、湖南、山东、广东等地区。产品质量稳定、可靠，投运成效得到用户好评。



### 产学研合作

与知名企业合作，开展前沿研究，通过产学研合作，加速技术成果转化。



### 专利成果

拥有高新技术专利，广泛应用于产品，提升公司竞争力。





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



## 公司承诺

健全的质量体系

01

严格的管理制度

02



产品内优外秀

03

服务周到及时

04

愿晟润电气产品使您称心满意，晟润电气愿为祖国的电力事业发展争作贡献。



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD

# PART 02 ◀◀◀

## 二、高新技术认证

SHENG RUN Electrical Co., Ltd .....





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



## 高新技术企业认证



### 认证过程

公司严格按照高新技术企业认定标准，组织专业团队进行申报材料的准备和整理，确保申报材料的真实性和完整性。经过专家评审、现场考察、公示等环节，最终顺利通过高新技术企业认证，体现了公司在技术创新和企业管理方面的规范性和先进性。



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



# 高新技术-产品认证



低压配电柜



环网柜



预装式变电站



高压配电柜



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRICAL CO., LTD

# PART 03 ◀◀◀

## 三、体系认证及各项资质证书

SHENG RUN Electrical Co., Ltd .....





## 质量管理体系认证证书

证书注册号: 0482024Q0690R3S 初次发证时间: 2008-09-23

兹证明:  
统一社会信用代码: 91320402782727641B  
江苏晟润电气有限公司

注册地址: 常州市钟楼经济开发区松涛路55号  
生产/经营地址: 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路55号

建立的质量管理体系符合标准:

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

通过认证范围如下:

电缆分支箱、40.5KV及以下高压成套开关设备、箱式变电站; 强制认证范围内低压成套开关设备、母线槽的生产及相关管理活动。

本证书有效期: 2024-09-15—2027-09-14  
发证日期: 2024-09-15



签发人: 胡华平

北京泰瑞特认证有限责任公司  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥北路27号15楼7层  
www.ttc.org.cn  
www.cnca.gov.cn



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C043-M



## 监督审核通过通知书

组织名称: 江苏晟润电气有限公司

北京泰瑞特认证有限责任公司审核组于2020年09月22日至2020年09月22日对贵企业进行第二次监督审核, 经过审核, 确认组织的质量管理体系符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的要求, 同意继续保持认证注册资格, 证书持续有效。

地址: 北京市朝阳区酒仙桥北路27号15楼7层  
北京泰瑞特认证有限责任公司  
www.ttc.org.cn  
www.cnca.gov.cn



## 环境管理体系认证证书

江苏晟润电气有限公司  
环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准

注册地址: 常州市钟楼经济开发区松涛路55号  
经营地址: 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路55号  
生产地址: 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路55号

认证范围: 40.5KV及以下高低压成套开关设备、箱式变电站、母线槽的生产(限强制性认证产品符合性自我声明范围内)及相关管理活动

统一社会信用代码: 91320402782727641B  
证书编号: 04324E31188R25  
初次发证日期: 2018年06月22日  
发证日期: 2024年06月18日  
有效期至: 2027年06月21日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C043-M



获证组织必须定期接受监督审核并符合此证书发证标准有效  
邮编: 中国 北京市 朝阳区 酒仙桥北路170号3号楼(凯晨中心)17层  
电话: 010-84850008 网址: www.ttc.org.cn  
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询



## 职业健康安全管理体系认证证书

江苏晟润电气有限公司  
职业健康安全管理体系符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准

注册地址: 常州市钟楼经济开发区松涛路55号  
经营地址: 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路55号  
生产地址: 江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路55号

认证范围: 40.5KV及以下高低压成套开关设备、箱式变电站、母线槽的生产(限强制性认证产品符合性自我声明范围内)及相关管理活动

统一社会信用代码: 91320402782727641B  
证书编号: 04324E31112R2S  
初次发证日期: 2018年06月22日  
发证日期: 2024年06月18日  
有效期至: 2027年06月21日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C043-M



获证组织必须定期接受监督审核并符合此证书发证标准有效  
地址: 中国 北京市 朝阳区 酒仙桥北路170号3号楼(凯晨中心)17层  
电话: 010-84850008 网址: www.ttc.org.cn  
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD.



# 各项资质证书

## 企业信用等级证书

京信备案号：（2021）第 0010 号  
证书编号：91320402782727641B

兹评定

### 江苏晟润电气有限公司

常州市钟楼经济开发区松海路 55 号

# AAA

签发日期：2024 年 07 月 29 日  
有效期至：2027 年 07 月 28 日  
公示网址：[www.zc168.org.cn](http://www.zc168.org.cn)（中国招标网）  
[www.cecbid.org.cn](http://www.cecbid.org.cn)（中国招标投标网）  
[www.smecredit.cc](http://www.smecredit.cc)（中小企业信息资源网）  
[www.bidcredit.org.cn](http://www.bidcredit.org.cn)（中国招标投标企业信用评价与公示平台）

发证机构：  
  
中企国信（北京）国际信用管理有限公司  
中国招标投标（政府采购）企业信用评价与公示平台

公示查询平台：  
  
中国招标投标信用互认联盟

注：证书有效期内需每年进行监督审核，若未参与年度审核，证书信息将失效，相应公示网站将无法查询。

## 企业资信等级证书

京信备案号：（2021）第 0010 号  
证书编号：91320402782727641B-1

兹评定

### 江苏晟润电气有限公司

常州市钟楼经济开发区松海路 55 号

# AAA

签发日期：2024 年 07 月 29 日  
有效期至：2027 年 07 月 28 日  
公示网址：[www.zc168.org.cn](http://www.zc168.org.cn)（中国招标网）  
[www.cecbid.org.cn](http://www.cecbid.org.cn)（中国招标投标网）  
[www.smecredit.cc](http://www.smecredit.cc)（中小企业信息资源网）  
[www.bidcredit.org.cn](http://www.bidcredit.org.cn)（中国招标投标企业信用评价与公示平台）

发证机构：  
  
中企国信（北京）国际信用管理有限公司  
中国招标投标（政府采购）企业信用评价与公示平台

公示查询平台：  
  
中国招标投标信用互认联盟

注：证书有效期内需每年进行监督审核，若未参与年度审核，证书信息将失效，相应公示网站将无法查询。

## 企业五星级守信单位

ENTERPRISE FIVE-STAR TRUSTWORTHY UNIT

### 江苏晟润电气有限公司

## 五星守信企业

FIVE-STAR TRUSTWORTHY ENTERPRISE

★ ★ ★ ★ ★

证书编号：91320402782727641B0  
有效期限：2024年7月29日至2027年7月28日  
公示查询：[www.zc168.org.cn](http://www.zc168.org.cn)（招标网）  
[www.smecredit.cc](http://www.smecredit.cc)（中小企业信息资源网）

证书查询平台：中国招标网 中小企业信息资源网  
委托评价机构：中企国信（北京）国际信用评价有限公司



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



# 各项资质证书



## 重合同守信用等级证书

京信备案号：(2021)第0010号

证书编号：91320402782727641B-3

兹评定

**江苏晟润电气有限公司**

常州市钟楼经济开发区松涛路55号

## AAA级重合同守信用单位

签发日期：2024年07月29日  
有效期至：2027年07月28日  
公示网址：[www.zc168.org.cn](http://www.zc168.org.cn) (中国招采网)  
[www.cecbid.org.cn](http://www.cecbid.org.cn) (中国招标投标网)  
[www.smeccredit.cc](http://www.smeccredit.cc) (中小企业信息服务网)  
[www.bidcredit.org.cn](http://www.bidcredit.org.cn) (中国招标投标企业信用评价与公示平台)



公示查询平台



中国招标投标网互认联盟

发证机构：

中企国信(北京)国际信用认证有限公司  
中国招标投标(政府采购)企业信用评价与公示平台

注：证书有效期内需每年进行监督审核，若未参与年度审核，证书信息将失效，相应公示网站将无法查询。



## 重质量守信用等级证书

京信备案号：(2021)第0010号

证书编号：91320402782727641B-6

兹评定

**江苏晟润电气有限公司**

常州市钟楼经济开发区松涛路55号

## AAA级重质量守信用单位

签发日期：2024年07月29日  
有效期至：2027年07月28日  
公示网址：[www.zc168.org.cn](http://www.zc168.org.cn) (中国招采网)  
[www.cecbid.org.cn](http://www.cecbid.org.cn) (中国招标投标网)  
[www.smeccredit.cc](http://www.smeccredit.cc) (中小企业信息服务网)  
[www.bidcredit.org.cn](http://www.bidcredit.org.cn) (中国招标投标企业信用评价与公示平台)



公示查询平台



中国招标投标网互认联盟

发证机构：

中企国信(北京)国际信用认证有限公司  
中国招标投标(政府采购)企业信用评价与公示平台

注：证书有效期内需每年进行监督审核，若未参与年度审核，证书信息将失效，相应公示网站将无法查询。



## 重服务守信用等级证书

京信备案号：(2021)第0010号

证书编号：91320402782727641B-5

兹评定

**江苏晟润电气有限公司**

常州市钟楼经济开发区松涛路55号

## AAA级重服务守信用单位

签发日期：2024年07月29日  
有效期至：2027年07月28日  
公示网址：[www.zc168.org.cn](http://www.zc168.org.cn) (中国招采网)  
[www.cecbid.org.cn](http://www.cecbid.org.cn) (中国招标投标网)  
[www.smeccredit.cc](http://www.smeccredit.cc) (中小企业信息服务网)  
[www.bidcredit.org.cn](http://www.bidcredit.org.cn) (中国招标投标企业信用评价与公示平台)



公示查询平台



中国招标投标网互认联盟

发证机构：

中企国信(北京)国际信用认证有限公司  
中国招标投标(政府采购)企业信用评价与公示平台

注：证书有效期内需每年进行监督审核，若未参与年度审核，证书信息将失效，相应公示网站将无法查询。



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD.



# 各项资质证书



## 诚信经营示范等级证书

京信备案号：(2021)第0010号

证书编号：91320402782727641B-4

兹评定

**江苏晟润电气有限公司**

常州市钟楼经济开发区松涛路55号

## AAA级诚信经营示范单位

签发日期：2024年07月29日

有效期至：2027年07月28日

公示网址：[www.zc168.org.cn](http://www.zc168.org.cn) (中国招采网)

[www.cecbid.org.cn](http://www.cecbid.org.cn) (中国招标投标网)

[www.smeccredit.cc](http://www.smeccredit.cc) (中小企业信息服务网)

[www.bidcredit.org.cn](http://www.bidcredit.org.cn) (中国招标投标企业信用评价与公示平台)



公示查询平台



中国招标投标网互认联盟

发证机构：

中企国信(北京)国际信用评价有限公司  
中国招标投标(政府采购)企业信用评价与公示平台

注：证书有效期内需每年进行监督审核。若未参与年度审核，证书信息将失效，相应公示网站将无法查询。



## 供应商信用等级证书

京信备案号：(2021)第0010号

证书编号：91320402782727641B-7

兹评定

**江苏晟润电气有限公司**

常州市钟楼经济开发区松涛路55号

## AAA级诚信供应商

签发日期：2024年07月29日

有效期至：2027年07月28日

公示网址：[www.zc168.org.cn](http://www.zc168.org.cn) (中国招采网)

[www.cecbid.org.cn](http://www.cecbid.org.cn) (中国招标投标网)

[www.smeccredit.cc](http://www.smeccredit.cc) (中小企业信息服务网)

[www.bidcredit.org.cn](http://www.bidcredit.org.cn) (中国招标投标企业信用评价与公示平台)



公示查询平台



中国招标投标网互认联盟

发证机构：

中企国信(北京)国际信用评价有限公司  
中国招标投标(政府采购)企业信用评价与公示平台

注：证书有效期内需每年进行监督审核。若未参与年度审核，证书信息将失效，相应公示网站将无法查询。



## 售后服务认证证书

★★★★★

证书号：27824C10169R0S

兹证明

**江苏晟润电气有限公司**

组织机构代码证号/统一社会信用代码：91320402782727641B

注册地址：常州市钟楼经济开发区松涛路55号

经营地址：江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路55号

办公地址：江苏省常州市钟楼经济开发区松涛路55号

服务能力符合

GB/T27922-2011

五星级

本证书覆盖的认证范围如下：

电缆分支箱、40.5KV及以下高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备、母线槽销售的售后服务（五星级）

在证书持有者的服务能力持续符合服务体系标准要求的运行条件下，认证有效期为三年，有效期自2024年09月03日至2027年09月02日

本证书的有效性需经本机构通过定期的监督审核确认保持。获证组织在证书有效期内每年须接受一次监督审核，逾期未通过年度例行审核，本证书作废。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 <http://www.cnca.gov.cn> 及本机构官方网站 <http://www.strzol.com> 查询



盛唐认证南京有限责任公司



签发人

签字日期

盛唐认证南京有限责任公司



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD.



## 认证赋能，智创未来



### 高新技术认证

技术创新能力、研发实力  
核心竞争力的高度认可；  
企业的权威认证；  
高性价比的解决方案



### 产品认证

精度、安全与性能的重重保障；  
标准合规、质量可视化、绿色能源竞争力；  
公司持续发展与壮大的有力支柱。



### 体系认证

高质量、高效率，生产稳定有保障；  
全流程质量控制、标准化生产管理；  
通过系统化管理测试，提供专业的  
技术服务支持。



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD

# PART 04



## 四、核心业务

SHENG RUN Electrical Co., Ltd





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD.



# 高新技术产品矩阵

## 低压抽屉式开关柜

采用先进的智能化控制技术，实现对开关柜的远程监控、故障诊断和自动保护功能，提高供电系统的可靠性和安全性。  
具有模块化设计、体积小、安装方便等特点，适用于各种工业和民用建筑的配电系统。

## 预装式变电站

具有数字化、标准化、安装快速等特点，能够缩短项目建设周期，降低建设成本，适用于各种新建和改造的变电站项目。

## 环保气体绝缘环网柜

使用环保气体作为绝缘介质，具有无污染、无爆炸危险等优点，符合国家环保政策要求。  
结构紧凑、占地面积小、防护等级高，能够在恶劣环境下稳定运行，广泛应用于城市配电网和工业配电领域。

## 变配电系统

配电箱/动力箱  
电缆管理设备  
计量分支设备

**MORE COMING  
SOON**







江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD.



## 高新技术产品矩阵

### 产品矩阵划分

类别	产品名称/型号
高压开关柜	KYN28-12/2500-31.5、KYN28-12/1250-31.5、XGW-12（户外开闭所）
低压开关柜	GCK、GCS、MNS、GBD、GGD
无功补偿装置	SVG（低压动态无功补偿滤波装置）、CRDB（低压动态无功补偿柜）
配电箱/动力箱	JP（双网低压配电箱）、JXF（配电箱）、XL（动力箱）、DFW（电缆分支箱）、P230（模数化终端箱）
母线	CMC（密集型母线槽）
电缆管理设备	不锈钢电缆桥架
计量分支设备	BXS2/BXD2（多表位金属计量箱）

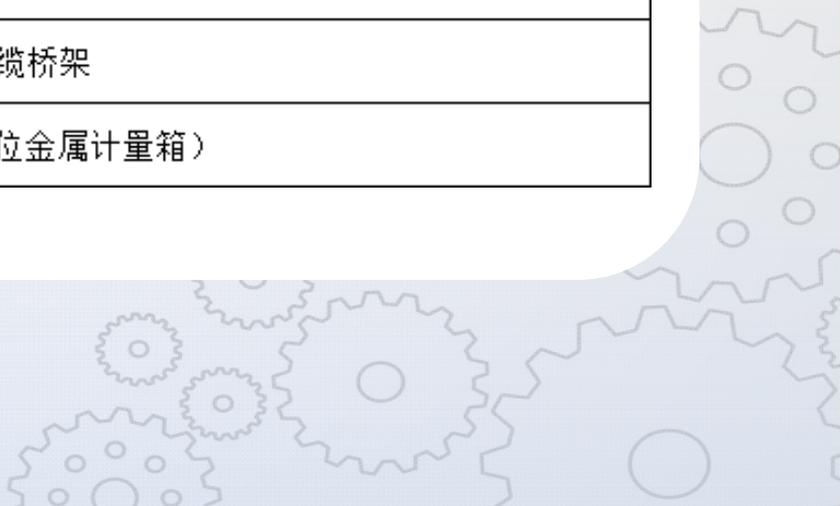



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



# 高新技术产品介绍

## YBM-24/0.4 (YBM-12/0.4) 系列高压/低压预装式变电站

### 概述:

YBM-24/0.4(YBM-12/0.4)系列高压、低压预装式变电站(简称欧式箱变)是一种有高压电器设备、电压变压器、低压电器设备、辅助设备及其连接件等组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。适用于额定电压12、24 0.4KV三相交流系统中,作为接受和分配电能之用。特别适合于城市公用配电、高层建筑、住宅小区、工矿企业港口、油田、高速公路及施工工地等场所。

YBM-24/0.4(YBM-12/0.4)预装式变电站在技术上具有结构紧凑、成套性强、运行安全可靠、维护方便、造型美观等优点,能满足城市环网供电的要求;在经济上具有占地面积小,移动方便、建站周期短、减少损耗等节能效果,是目前广大用户理想的产品选择。






### 使用条件环境:

- 1、环境温度  $-30^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ ;
  - 2、海拔高度:  $\leq 2000\text{m}$ ;
  - 3、风速不大于  $35\text{m/s}$
  - 4、空气相对湿度不超过  $90\%$  ( $+25^{\circ}\text{C}$ );
  - 5、耐受地震能力,按烈度7级设防;
  - 6、产品安装在无火灾爆炸危险、严重污秽化学腐蚀性气体及剧烈震动的场所,垂直倾斜度不大于  $3^{\circ}$
- 上述条件不能满足时可另外提出要求

### 结构特点:

- 1、YBM-24/0.4(YBM-12/0.4)系列高压/低压预装式变电站由高压室、变室、低压室组装而成,他的基本结构分为“目”字形、“品”字形和走廊形。可放置多台固定式、抽出式低压柜。
- 2、箱体骨架采用槽钢和角钢焊接而成,具有较高机械强度。箱体外壳材料采用  $2\text{mm}$  厚铝合金板,有极好的防腐能力,经喷塑着色可与周围环境相协调。
- 3、有良好的隔热通风措施。箱体四周设有上下可通风的风道,风道还兼作加强筋。箱体顶盖在夹层中设有  $30\sim 50\text{mm}$  厚的新型阻燃材料制成的隔热层,能有效地防止太阳光辐射。在变压器底部有自动控制的轴流风机,门的上部设通风窗,可保证在高温季节变压器能满载运行。
- 4、箱式变高压部分选用本厂生产的HXGN15-12可扩展式环网开关设备,也可配装SFG型六氟化硫开关或FN5、FN11、FN12、FNZ12、ZFN16等型负荷开关,操作简单,可靠性高。
- 5、高压进线方案分为电缆进线和架空进线两种,低压出线一般为电缆出线。
- 6、操作方式有手动操作和电动操作;
- 7、负荷开关、接地开关、下门相互联锁符合“五防”要求;
- 8、当任一相熔断器熔断后,负荷开关即分闸且不能再合闸。


### 部分主接线方案

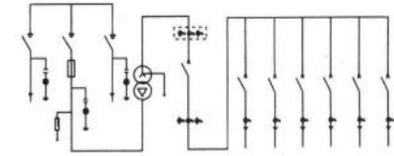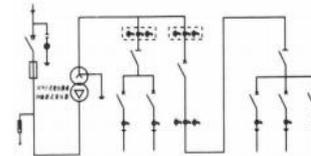

### 技术参数

符合标准	GB/T 17467
额定电压 (KV)	24/0.4
变压器容量 (KVA)	630
变压器额定电流 (A)	18.2/909.3
额定频率 (HZ)	50
防护等级	IP33D

符合标准	GB/T 17467
额定电压 (KV)	12/0.4
变压器容量 (KVA)	630
变压器额定电流 (A)	36.4/909.3
额定频率 (HZ)	50
防护等级	IP23D(变压器室) IP33D(高/低压室)





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD.



# 高新技术产品介绍

## KYN61-40.5/2500-31.5 铠装移开式交流金属封闭开关柜

### 概述:

KYN61-40.5 铠装移开式交流金属封闭开关设备(以下简称开关设备)其主要特点是柜内配用 ZN85-40.5 型全绝缘真空断路器及弹簧操动机构,柜体采用钢板喷塑组装而成,提高了手车与柜体的配合精度,手车推进拉出十分轻便,互换性强.外形美观、方案齐全,使用安全可靠.本产品用于 35KV 三相交流 50Hz 电力系统中,作为发电厂,变电所及工矿企业配电室接受与分配电能之用具有控制、保护和监测

### 使用环境条件:

1. 周围空气温度:  $-15^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ;
2. 海拔高度: 1000m 及以下;
3. 湿度条件: 环境湿度: 日平均相对湿度不大于 9, 月平均相对湿度不大于 90%;
4. 地震烈度: 不超过 8 度;
5. 没有腐蚀性或可燃性气体等明显污染的场所;

### 主要特点:


1. 柜架按金属封闭铠装移开式结构设计,柜体采用组架结构,结构紧凑,占地面积小
2. 柜体采用冷轧钢板或镀锌钢板弯制后,通过高强度螺栓和铆螺母连接而成,表面采用喷塑或镀锌工艺.断路器采用手车式落式结构,使产品具有外形美观手车与柜体的配合精度高、互换性好等优点.
3. 实现关门操作.开关柜内断路器、接地开关等各项正常操作,都在高压隔离室关闭条件下进行,满足五防要求.
4. 开关柜的各功能小室均采用隔板分隔,并设有独立的压力释放通道.

### 柜体尺寸:

宽度 (mm)	1200/1600
高度 (mm)	2400
深度 (mm)	2565



- 1 母线
  - 2 静触头盒
  - 3 断路器
  - 4 接地开关
  - 5 电流互感器
  - 6 电容分压器
  - 7 避雷器
- A 手车隔室  
B 母线隔室  
C 电缆室  
D 继电器仪表室

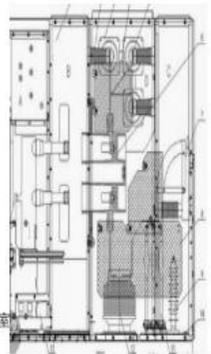

### 部分主接线方案:

主接线方案	单线图				
	用途	受电、馈电	架空、进出线	左右联络	计量
主接线方案	单线图				
	用途	电压测量+避雷	测量、母线	电动机控制	隔离联络

### 技术参数:

符合标准	GB/T3906、GB/T1984、GB/T1985	
额定电压 (KV)	35	
额定绝缘水平	1min 工频耐压	隔离断口 95KV/118KV
	雷电冲击耐压	隔离断口 85KV
额定频率 (HZ)	50	
短时耐受电流和峰值耐受电流峰值	主回路、接地刀开关接地回路(4s)	31.5KA
	接地连接回路 (2s)	27.4KA
辅助和控制回路 (1min)	2000V	
防护等级	前门打开/关闭 IP4X/IP2X、隔室 IP2X	





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



# 高新技术产品介绍

## KYN28-24/2500 户内交流金属铠装抽出式开关柜

### 概述:

KYN28A 户内交流金属铠装抽出式开关柜 24KV 三相交流 50HZ 单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、工矿企业事业单位配电以及电业系统的变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等。实行控制、保护和检测之用。

### 使用环境条件:


1. 环境温度: 最高温度不大于+40°C, 日平均值不大于+35°C, 最低不小于-5°C;
2. 环境湿度: 日平均相对湿度不大于 95%, 月平均相对湿度不大于 90%;
3. 设备安装场所的最大海拔不超过 1000 米;
4. 地震强度不超过 8 级;
5. 没有火灾、无爆炸危险、无严重化学腐蚀及剧烈震动场所;

### 主要特点:

1. 柜体完全采用金属铠装组装式结构;
2. 柜体外壳是采用进口敷铝锌钢板经 CNC 机床加工和多重折弯之后用拉铆螺母、高强度螺栓连接, 具有高精度、抗腐蚀、抗氧化、重量轻、强度高、零件通用性等优点;
3. 可配装进口的 VD4 真空断路器及国产的 VS1 真空断路器, 适用性广、可靠性高、实现常年免维护;
4. 各类手车的高度与深度统一, 保证同规格手车良好的互换性;
5. 由专用的运载小车运送手车, 操作轻便、灵活;
6. 同规格手车的互换性好;
7. 高可靠的联锁装置, 安全满足“五防”要求;
8. 外壳防护等级为 IP4X, 断路器室门打开时防护等级为 IP2X;
9. 具有架空进出线, 电缆进出线及左右联络的功能;
10. 开关柜被金属隔板分成手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室。开关柜的门板均采用静电喷漆使其表面具有抗撞击、耐腐蚀、外形美观(颜色可由用户自定)等优点;
11. 在手车室、母线室、电缆室的上方均设有独立的泄压装置, 确保操作人员和开关柜的安全。

### 柜体尺寸:

宽度 (mm)	1000
高度 (mm)	2200-2400
深度 (mm)	1800 (2200)

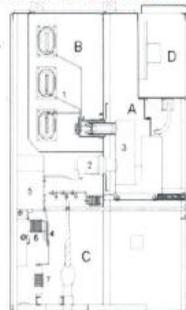


- 1 母线
  - 2 静触头盒
  - 3 断路器
  - 4 接地开关
  - 5 电流互感器
  - 6 电容分压器
  - 7 避雷器
- A 手车隔室  
B 母线隔室  
C 电缆室  
D 继电器仪表室

### 部分主接线方案:

主接线方案	单线图				
	用途	受电、馈电	架空、进出线	左右联络	计量
主接线方案	单线图				
	用途	电压测量+避雷	测量、母线	电动机控制	隔离联络

### 技术参数:

符合标准	GB 3906、GB1984	
额定电压 (KV)	24	
额定绝缘水平 (KV)	1min 工频耐压	65
	雷电冲击耐压 (全波)	125
额定频率 (HZ)	50	
主母线额定电流 (A)	630、1250、1600、2000、2500	
分支母线额定电流 (A)	630、1250、1600、2000、2500	
3 秒热稳定电流 (有效值) (KA)	25、31.5、40、50	
额定动稳电流 (峰值) (KA)	63、80、100、125	
防护等级	外壳 IP4X、隔室间 IP2X	





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



# 高新技术产品介绍

## HXGN15-12/630-20 (HXGN15-12/125-31.5) 交流金属封闭环网开关设备

### 概述:

HXGN15-12/630-20 (HXGN15-12/125-31.5) 交流金属封闭环网开关设备, 西 12KV 三相交流 50HZ 供电系统的成套配电装置, 是以六氟化硫负荷开关作为主开关而整柜采用空气绝缘, 适用于配电自动化, 既紧凑又可扩展的成套配电装置。可广泛应用于城市电网的建设, 适用于工矿企业、高层建筑、住宅小区、医院、学校、公园等的配电系统, 作为接受和分配电能之用。主要用于环网供电和终端供电, 亦适于装入预装式变电站。



### 使用环境条件:

1. 环境温度: 上限+40°C, 下限-15°C, 日平均值不大于+35°C;
  2. 环境湿度: 日平均相对湿度不大于 95%, 月平均相对湿度不大于 90%
  3. 海拔布超过 1000 米;
  4. 地震强度不超过 8 级;
  5. 周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体或水蒸气等明显污染;
- 如有特殊要求, 由用户和制造厂协商。



### 主要特点:

1. FL (R) N36-12D 型户内高压 SF6 负荷开关的主回电气部分密封在由环氧树脂并采用 APG 工艺浇筑而成的绝缘壳体中, 此绝缘壳体具有绝缘性能好, 抗污秽环境等优点。绝缘壳体由上、下两个绝缘罩拼合而成, 内部充有 0.05Mpa 的 SF6 气体, 下绝缘罩设友防爆膜, 以使万一发生内部故障时, 高压气体从防爆膜处释放, 而不致于操作到操作者或破坏其他部分。SF6 气体具有良好的熄弧性能, 具有体积小, 防护等级高, 结构紧凑简单, 操作灵活, 不受外部环境影响, 触头磨损小, 电气寿命长;
2. 环网柜采用金属封闭箱式结构, 高度为 160cm 或 185cm, 主开关与柜体为固定安装方式。柜体分隔成上下两部分, 上部包括母线室、开关室、低压室, 下部为电缆室 (出线柜包括熔断器) 互不影响。既提高了安全性又便于安装和检修, 还能在必要时整体更换上部单元;
3. 操作方式有手动操作和电动操作;
4. 负荷开关、接地开关、下门相互连锁符合“五防”要求;
5. 当任一相熔断器熔断后, 负荷开关即分闸且不能再合闸。

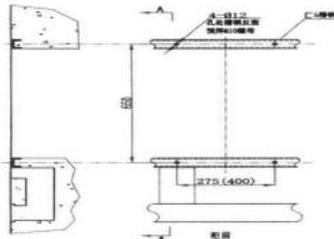

### 部分主接线方案:

主接线方案			
用途	电缆进线	左 (右) 侧联络	电压互感器左 (右) 侧联络
主接线方案			
用途	电缆出线	计量架空进线	架空进线 电缆出线

### 技术参数:

符合标准	GB3906、GB3804
额定电压 (KV)	12
额定电流 (A)	630
额定频率 (HZ)	50
额定配电线路闭环开断电流 (A)	630
额定电缆充电开断电流 (A)	10
额定短路关合电流 (KA) 峰值	50

符合标准	GB3906、GB16926
额定电压 (KV)	12
额定电流 (A)	125
额定频率 (A)	50
额定短路开断电流 (KA)	31.5
额定短路关合电流 (KA) 峰值	80
额定转移电流	1700





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



# 高新技术产品介绍

## MNS 系列低压抽出式开关柜

### 概述:

MNS 型抽出式低压开关柜（简称装置）是本公司按照德国 ABB 公司技术并综合了国内外各种抽屉开关柜（包括 GCS 柜）的精华，同时得到了各大电场所专家的指示和建议，开发了特别适合电厂使用的“MNS”型低压抽出式开关柜。装置最大的特点是“安全可靠，维护方便”。装置采用的框架结构具有高度灵活性，柜内可安装不同的标准元件，以满足各种使用要求。由于整个系统包括电气结构均采用了组合式设计，这种优化的结构设计满足了各种元件的要求并能符合不同工作环境，达到相应的防护等级。

此装置适用于交流 50~60Hz、额定工作电压 660V 及以下的电力系统，作为发电、输电、配电、电能转换和电能消耗设备的控制。经特殊处理后还可用于海上石油平台和核电站中。装置符合 IEC439《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、JB/T9961-99《低压抽出式成套开关设备》等标准


### 使用环境条件:

1. 周围空气温度：-15℃~+40℃，且 24 小时内平均值不大于+35℃；
2. 空气清洁，相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50%，+20℃时不超过 90%；
3. 海拔高度：≤2000 米；
4. 耐受地震能力：按烈度 7 级设防；
5. 最大风速：35m/s；

上述条件不能满足是可视另外提出要求。


### 产品特点:

1. MNS 主构架采用进口敷铝锌钢板经 CNC 机床加工之后（类似于 8MF 型钢）通过高强度的滚花螺栓拼装而成，门、板等采用静电环氧粉末喷涂，具有精度高、抗腐蚀、抗氧化、重量轻、高强度、零件通用性等优点。
2. 我公司的“MNS”型开关柜是采用离墙式安装，双面维护、水平母线从柜顶直接水平放入安装，再将顶盖固定，接头少、安装维护方便，这一点也不同于 GCS 柜型（GCS 柜是从两头串入、受到场地的影响，接头多），垂直母线配有金属母线罩，一、二次接线桩头配有玻璃罩壳，安全可靠，完全满足防护等级的要求。
3. MNS 装置的各功能室相互隔离，各隔离室分为功能单元室、母线室和电缆室，各室的作用相对独立。
4. MNS 水平母线采用柜顶平置式排列方式，以增加母线抗短路电动力的能力，使装置的主电路具备高短路耐受能力，使装置的动、热稳定性好。
5. MNS 柜的抽屉最小可设计为四分之一单元，抽屉单元设有机械联锁装置。采用高强度阻燃型工程塑料组件，安全防护性能好。
6. MCC 柜最多能装 36 个单元，1/4 抽屉输出电流最大为 30A，1/2 抽屉输出电流最大为 100A，一个单元以上抽屉最大电流为 630A。
7. 主开关可选配 ABB、施耐德、穆勒、西门子等国外厂家的进口开关，也可选配常熟开关厂、上海人民电器有限公司等国内知名厂家的国家开关，完全满足不同用户的需求。

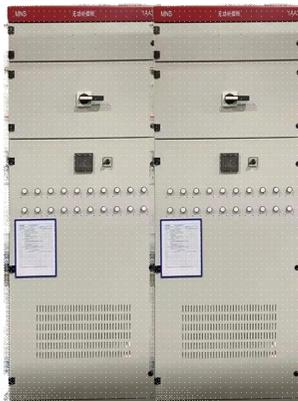

部分主接线方案:

开关柜名称	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)	每柜组装回路数
受电柜	800/1000/1200	600/800/1000	2200	2
馈电柜 (PC)	600/800/1000			3
控制柜 (MCC)	600/800/1000			36

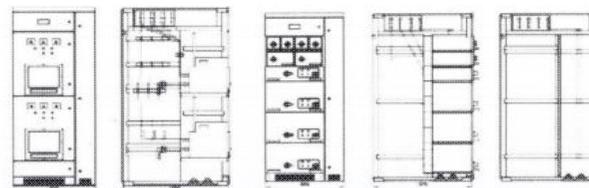


### 技术参数

符合标准	GB7251.12
额定工作电压 (V)	400
额定绝缘电压 (V)	690
频率 (HZ)	50
主母线额定电流 (A)	4000A~1600A
配电母线的额定电流 (A)	1000A~400A
主母线的额定短时耐受电流 (KA)	80
配电母线的额定短时耐受电流 (KA)	30
防护等级	IP30

### 部分主接线方案

主接线方案	单母线	单母线	单母线	单母线	单母线
用途	受电 (上进线)	受电 (下侧进线)	联络	馈电	电压互感器
主接线方案	单母线	单母线			
用途	电动机 (不可逆)	电动机 (可逆)			



# 优质技术产品介绍

## XGW-12 户外开闭所环网柜

### 概述:

智能化小型开闭所（户外环网柜）是采用和借鉴国外的先进技术，将10kV 开关柜、断路器、负荷开关、电流电压互感器、10kV 电源 PT、开闭所 FTU、RTU、通信控制终端（CCU）10kV 计量及自动抄表、UPS 电源及指示及指示仪表等安装调试好装入一个可移动、密封、防潮的不锈钢箱体内部，从而实现了城市配电网中一、二次系统的集成化、缩短了建设周期，大大地提高了城市电网运行的可靠性。

### 使用环境条件:

1. 海拔不超过 2000m
2. 运行环境温度-30℃~+45℃，相对湿度日平均不大于95%，月平均不大于90
3. 周围无腐蚀性或可燃性气体，水蒸汽等明显污染  
无经常性的剧烈振动，风速不超过 34m/s



## 光伏计量箱

### 概述

用于安装电能表、互感器、用电信息采集终端等计量设备及相关附件，广泛用于住宅、公建可户内安装亦可户外安装。

### 主要特点:

箱体能满足各种电源进线和分户出线方式，箱内导线采用固定的走线槽敷设，箱门上安装铅封螺钉并采用专用防盗螺栓和铅封措施完成封闭。高安全性、集成度高、稳定性可靠。

箱门进线单元部分设有“有点危险”警示语，其左上方设有国家电网公司标识。计量单元门上设有“计量箱严禁拆封，供电服务电话 95598”警示语。



## 密集型绝缘母线槽

### 概述:

密集型绝缘母线槽适用于交流三相四线、三相五线制，频率 50~60Hz，额定电压至 690V，额定工作电流 250~5000A 的供电系统，作为工矿、企事业单位和高层建筑中供电设备的辅助设备，特别适用于车间、老企业的改造。

### 主要特点:

- (1) 密集型母线槽与相及接头用绝缘螺栓紧固，同时采用双连接铜排连接，有效增加了接头接触面积，大大降低了接头部位温升；
- (2) 新一代环保产品：密集型母线槽导体排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管，具有较强的绝缘性能，在遇火时无有毒气体散发；
- (3) 布线灵活：密集型母线槽插接口设置灵活方便，可设置大量的插口，通用性强，当调整用电设备位置时，无需变动供电系统。



## DFW 电缆分接箱（公用电网动力配电成套设备）

### 概述:

DFW 是城网电缆化改造的配套设备，适用于额定电压 400V、电流 630A 及以下的配电系统中。它可装设于户外、户内，可落地、壁挂或柱上安装，将电力电缆与箱变、符合开关柜、环网供电单元等连接起来，起到分接、分支、中断或转换作用，为电缆网络化提供极大的方便，广泛应用于工矿企业、街道、住宅区等配电场所。

### 产品特点:

1. 设备按安装方式可分为地面安装式、悬挂安装式、柱上安装式，能适应多数使用场合的需要；
2. 设备箱体采用不锈钢板经精密加工、焊接而成，外形美观；箱体设计合理，充分考虑了户内恶劣环境可能对设备产生的影响，实现了“三防一通”（即防雨雪、防腐、防止有害气体进入、通风散热）的功能；箱内安装部件也采用不锈钢材料制成，有很好的防腐性能；电缆进出线孔处配备了主梁的电缆保护套和电缆抱箍。
3. 设备一次电路方案齐全，用户可按需要灵活选用刀开关、刀熔开关、断路器、熔断器等元件；
4. 设备有户内型和室外型，分别安装于户内、户外。



## XL 系列动力配电箱

### 概述:

XL 动力配电箱适用于工业与民用建筑中作交流 50HZ、电压 660V 及以下三相四线电力系统的动力配电和照明配电用。

### 使用环境条件:

1. 周围空气温度：-15℃~+40℃，且 24 小时内平均温度不高于+35℃；
  2. 空气清洁，相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50%，+20℃时不超过 90%；
  3. 海拔高度：≤2000 米；
  4. 耐受地震能力：按烈度 7 级防设；
  5. 最大风速：35m/s；
- 上述条件不能满足时可另外提出要求。



## 不锈钢电缆桥架

### 概述:

不锈钢桥架（抗腐蚀），它具有结构简单、样式新颖、载荷大、重量轻、耐腐蚀。使用寿命长，安装方便。适用于一般环境地区，在沿海临海地区、高湿度和有腐蚀性的环境中，更能显示出它的独特抗腐蚀性性能。

由支架、托臂及安装附件等组成，将线缆独立支撑或固定于建筑物（构筑物）及其附着物上的刚性结构物总称。电缆桥架是一种新型的线缆敷设装置，电缆桥架发明之初是敷设电缆时候使用，所有称之为电缆桥架。现在不仅仅只在敷设电缆时使用，光缆和管道等敷设安装时也用到电缆桥架





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD.



# 优质技术产品介绍

## 智能配电解决方案 — 补偿柜监控单元

无功补偿柜监控单元使用智能配电采集终端、智能测控终端及智能无功补偿控制器共同完成对无功补偿的动态精准控制，同时检测无功补偿总回路的各项配电数据、温度数据，为无功补偿经济、高效、安全的长期稳定运行。

智能配电采集终端通过以太网或WiFi网络将数据上传至本地智能配电运维终端，通过Internet、4G运营商网络将数据上传至云平台服务器。

补偿柜上安装的智能配电采集终端，可采集本补偿柜及相邻进线柜的相关数据。



**技术迭代与体系化运营，  
确保产品的生命周期内持续升级，  
与您共同应对未来变革。**



以上产品覆盖了高压配电、低压控制、无功补偿、终端配电及电缆管理等全场景需求，具有高可靠性、模块化设计和节能环保等特点，适用于电力、工业、建筑、新能源等多个领域。可根据客户具体需求提供定制化解决方案。

**晟润电气是您规范化发展、绿色转型、技术升级的战略伙伴**





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD

# PART 05 ◀◀◀

## 五、近年项目成果展示

SHENG RUN Electrical Co., Ltd .....





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD.



# 相关优秀业绩案例

## 销售网络

区域优势：江苏为核心市场，在新疆、浙江、湖南、山东、广东等多地扩展市场。


## 项目分布

行业深耕：基础设施、工业、房地产多轮驱动，项目规模稳定增长，传统变配电扩展至新能源与智慧楼宇。

## 深度合作

客户粘性：与常州晋陵电力实业、中铁十六局等头部企业长期合作，保障业务稳定持续性。

### 江苏晟润电气近年优秀项目业绩展示

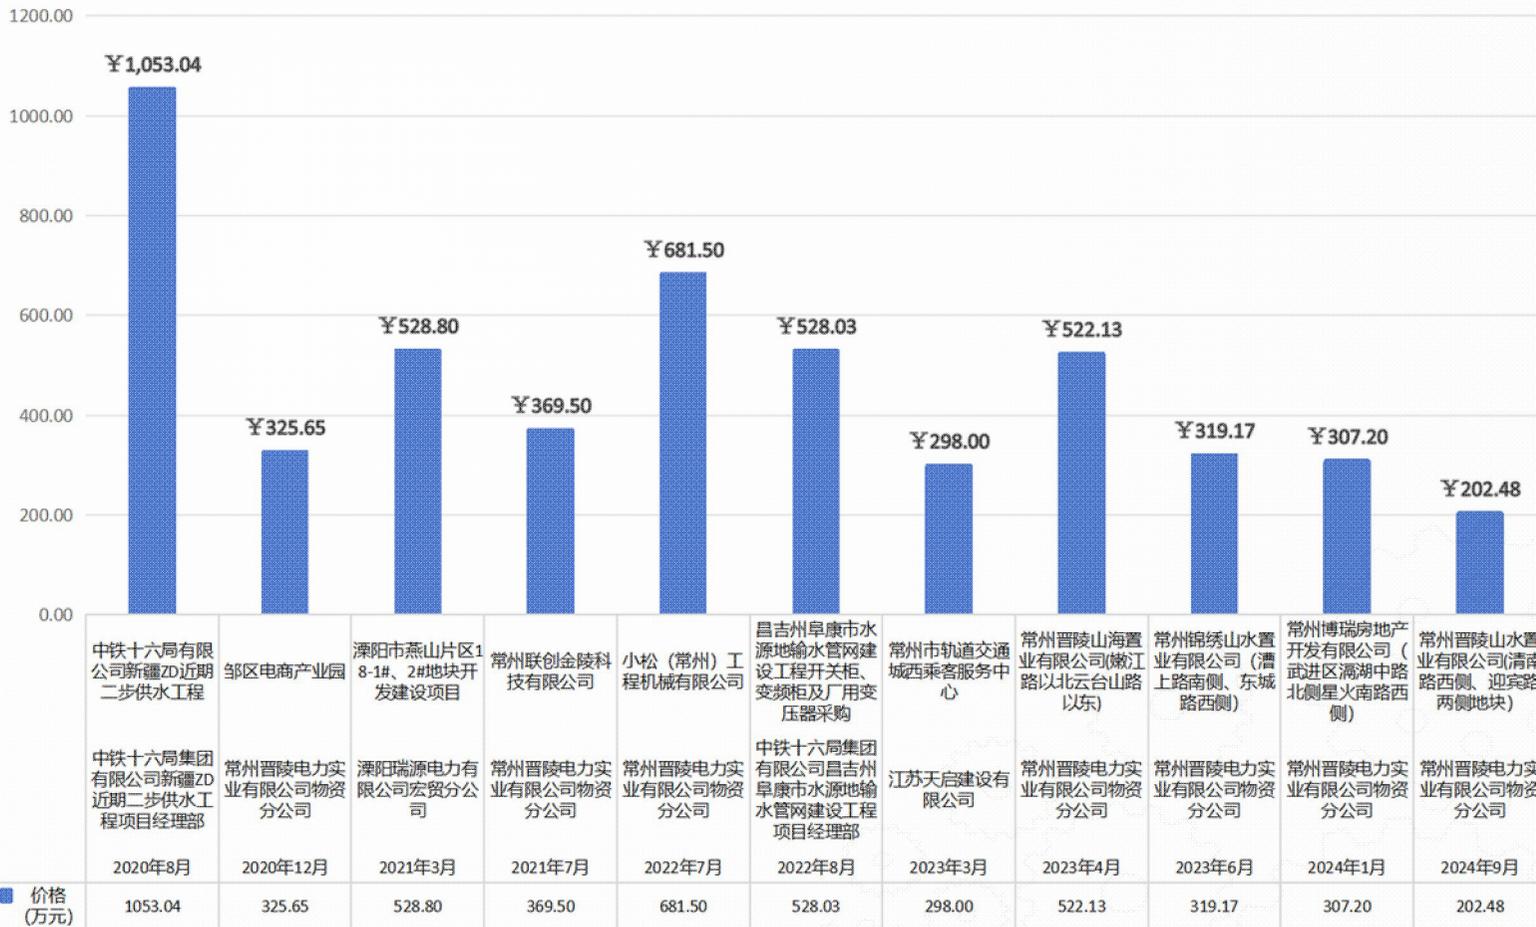

## 相关优秀业绩案例

设备材料名称	高低压开关柜
涉及规格和型号	KYN61-40.5, KYN28-12, GCK



### 中铁十六局有限公司新疆ZD近期二步供水工程

项目背景：新疆ZD近期二步供水工程（“WLL”水库至10#闸事故备用水池段）位于阜康市境内，一级泵站距阜康市约20km，距ZD油田指挥部约12km。线路中部横穿216国道，并在多处穿越县乡道路，末端止于228省道。

技术亮点：采用高原环境适应性设计，确保设备在高海拔、低气压、低温等恶劣环境下正常运行。

新疆ZD近期二步供水工程（“WLL”水库至10#闸事故备用水池段）主要建设内容：①“WLL”水库~10#闸事故备用水池段地下输水管线约76km，管道管径1.8m，管材采用球墨铸铁管（39.082km）和玻璃钢夹砂管（36.9km），管压为0.6~1.8MPa；②建设1级加压泵站1座；③管道附属建筑物等。工程等级为Ⅱ等大（2）型。

社会效益：项目的成功实施，保障了当地居民的供水安全，改善了居民的生活质量，促进了当地经济社会的发展。

#### 中标通知书

编号：FKSSGW-KGGGG

江苏晟润电气有限公司：

根据昌吉州阜康市水源输水管网建设工程开关柜、变频柜及厂用变压器采购招标文件和你单位于2022年8月26日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标项目的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	昌吉州阜康市水源输水管网建设工程开关柜、变频柜及厂用变压器采购
中标价格	小写：5280300.00元 大写：伍佰贰拾捌万零叁佰元整
中标项目范围	开关柜、变频柜及厂用变压器的采购、验收、保管和检验，仪器设备的指导安装、调试、试运行、技术支持和售后服务等。
质量要求	合格
备注	/

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间与招标人签订合同。

招标代理机构：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）



日期：2022年8月30日

说明：本通知书一式八份，抄送各有关单位，复印无效。



## 相关优秀业绩案例

设备材料名称	高低压开关柜
涉及规格和型号	KYN28-12, MNS



### 常州迪诺芳茂山商业管理有限公司（芳茂山服务区）

项目背景：芳茂山服务区地处沪宁高速公路中间位置，建筑面积约7.7万平方米

- 1、原变电所为10kV双电源供电，一主一备，主供800kVA，备供800kVA，用电容量为1600kVA，计量方式为高供高计；本期用电设备全部拆除。
- 2、因用户用电需要，本期申请增容至4800kVA，二级负荷，主供3200kVA，备供1600kVA，北侧服务站新建总变1座，所内新上1台800kVA干式变压器（1#变）+1台800kVA干式变压器（3#变）；南侧服务站新建分变1座，所内新上1台800kVA干式变压器（2#变）+1台800kVA干式变压器（4#变），仍采用高供高计方式。（已完成）

技术亮点：对原10kV双电源供电系统进行优化升级，采用智能配电管理系统，实现远程监控与故障预警，提高供电可靠性。

社会效益：服务区用电设备全面升级，提升服务质量，为过往司乘人员提供更安全、便捷的休息环境。

项目意义：展示公司在交通领域变电所改造的专业能力，树立行业标杆，拓展交通领域市场份额。





江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD

# PART 06



## 六、未来展望

SHENG RUN Electrical Co., Ltd .....






江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD.



# 技术研究发展方向业愿景

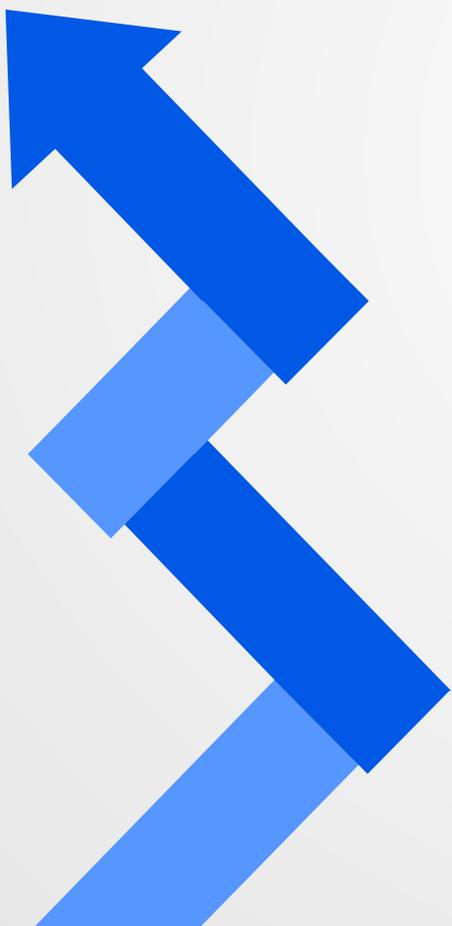

## 新能源领域

**光储充一体化系统：**随着新能源的发展大趋势的来临，开发光储充一体化解决办法成了我司未来的发展方向，将光伏发电、储能技术和新能源充电等各技术有机结合，实现能源的高效利用和优化配置，为用户提供更加清洁、高效的能源解决方案。  
**技术创新目标：**通过技术创新，提高光储充一体化系统的可能性，降低系统成本，提升系统的稳定性和可靠性，使其在未来市场上具有更强的竞争力。




## 智能化升级

**5G通信智能配电终端：**搭载5G通信技术的智能配电终端，实现配电系统的实时监控、故障诊断和自动控制，提高供电系统的智能化水平和运行效率。  
**技术应用前景：**5G通信技术的高速率、低延迟特点，能够满足智能配电终端对数据传输的高要求，为配电系统的智能化升级提供有力支持，推动配电系统向智能化、自动化方向发展。



## 其他研发方向

**新设备研发：**研发新型绝缘材料和导电材料相关的电气设备，提高设备的性能和可靠性，降低设备的能耗和成本。  
**新技术应用：**积极探索物联网、大数据、人工智能等新技术在高低压配电设备中的应用，提升产品的智能化水平和用户体验。

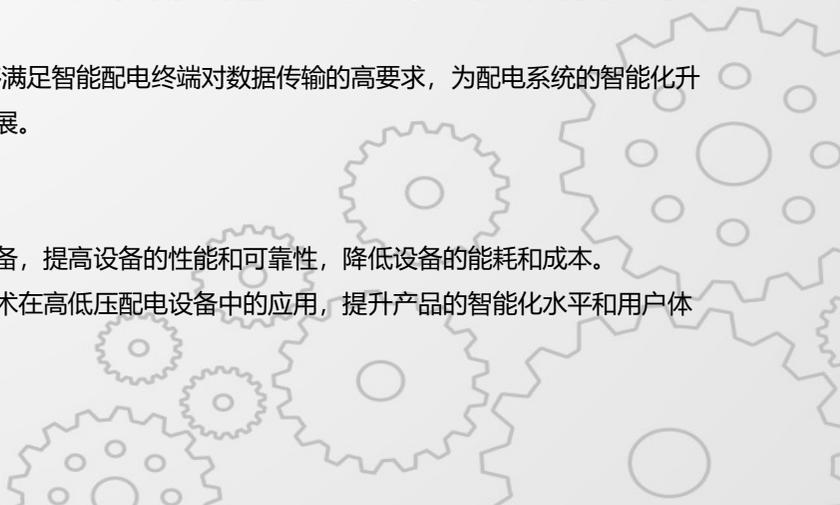




江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD



# 企业愿景

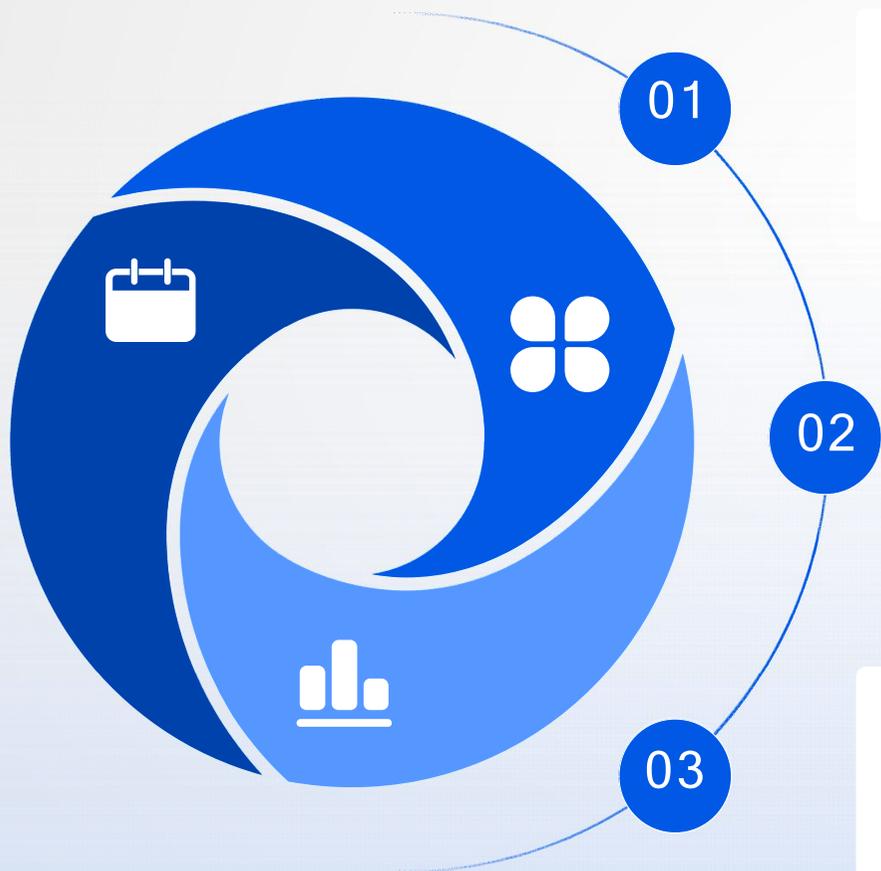

## 愿景阐述

成为全球领先的电气解决方案服务商。  
推动电气设备智能化发展，助力能源转型

## 实现路径

持续创新，提升产品技术水平。  
拓展市场，提升品牌影响力。

## 企业使命

为客户提供优质电气设备和  
服务。  
为社会助力可持续发展。



江苏晟润电气有限公司  
JIANGSU SHENGRUN ELECTRIC CO., LTD

# 2025 >>>



**以技术为矛，以服务为盾，赋能电力新未来!**

SHENG RUN Electrical Co., Ltd .....



地址：常州市钟楼经济开发区松涛路 55 号  
电话：0519-88815790  
传真：0519-88804036  
邮编：213018  
E-mail:czcrdq@sina.com

